



Anleiterbare Stellen für **die Feuerwehr**

Im Bereich Hauptstraße/Karmelitergasse



Unterscheidung zwischen :

- Gebäuden geringer Höhe:

$\leq 7\text{m}$

(Fußboden keines Geschosses mit Aufenthaltsraum im Mittel oberhalb Geländeoberfläche)

- Gebäuden mittlerer Höhe:

$> 7\text{m} - 22\text{m}$


(Fußboden keines Geschosses mit Aufenthaltsraum im Mittel oberhalb Geländeoberfläche)



Anleiterbarkeit

Gebäude geringer Höhe

Kein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden?



Rettungsgeräte der Feuerwehr
(4-teilige Steckleiter)


-> Anleiterbarkeit zum notwendigen Fenster muss gegeben sein!



Anleiterbarkeit

Gebäude mittlerer Höhe

Kein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden?



Hubrettungsgeräte der Feuerwehr
(Drehleiter)

- > Anleiterbarkeit zum notwendigen Fenster muss gegeben sein!
- > Aufstellfläche für Drehleiter muss sichergestellt sein!



Aufstellfläche Drehleiter

Größe der Aufstellfläche:


Aufstellflächen müssen mindestens 5,50 Meter x 11,0 Meter groß und so angeordnet sein, dass alle zum Anleiten bestimmten Stellen von Hubrettungsfahrzeugen erreicht werden können. Die Aufstellflächen sind ständig freizuhalten!

Aufstellflächen entlang der Außenwand:

Die Aufstellflächen müssen mit ihrer der anzuleiternden Außenwand zu gekehrten Seite einen Abstand von mindestens 3,0 Meter zur Außenwand haben. Der Abstand darf höchstens 9,0 Meter betragen



Aufstellfläche Drehleiter

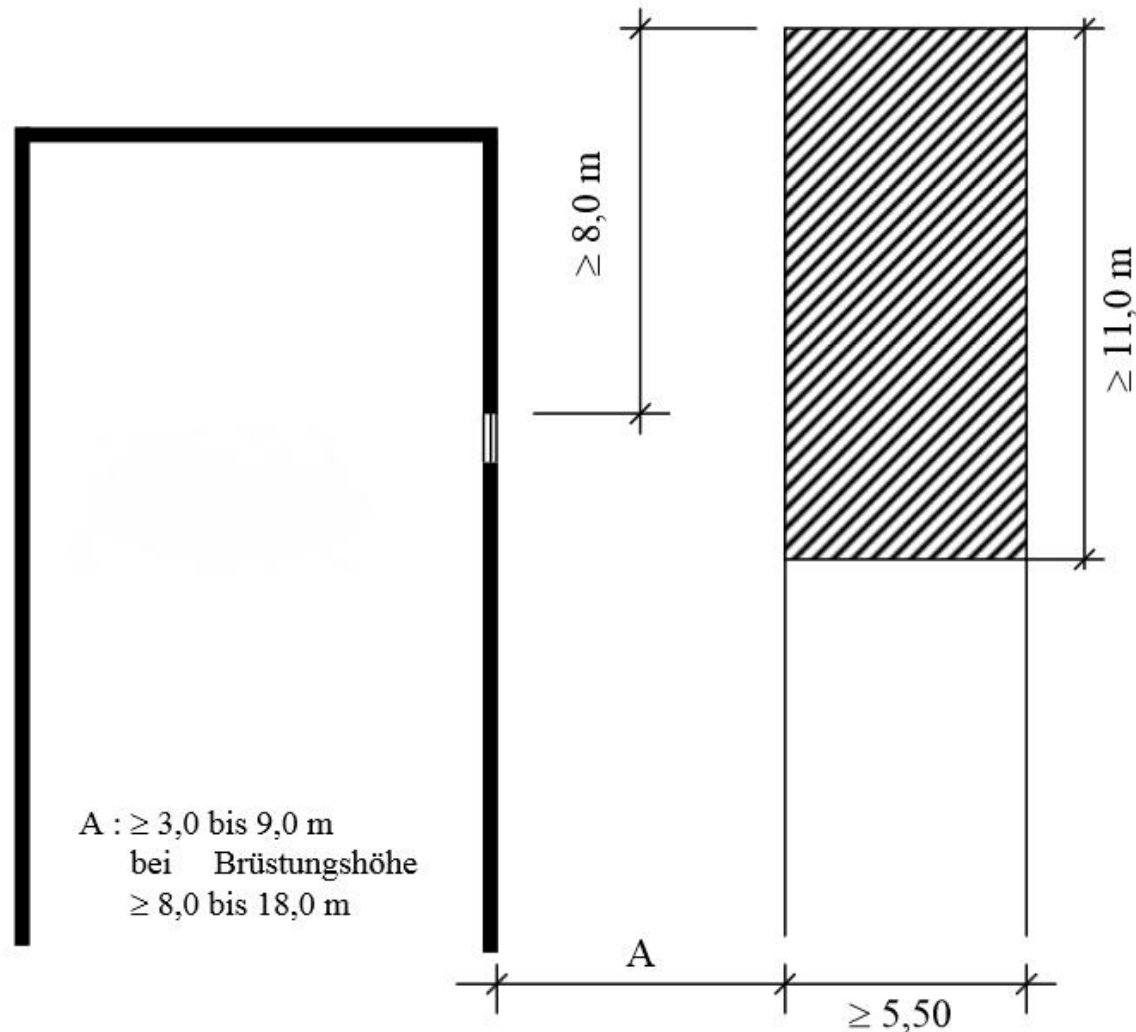













Vielen

Dank!